



① ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

UK INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

230 Vac - 50/60 Hz
EN 60598-1 EN 60598-2-22
2002/95/CE RoHS Compliant



CARATTERISTICHE GENERALI:

- Led spia verde per presenza rete.
- Funzionamento con batterie ricaricabili al Ni-Cd e al NiMH.
- Dispositivo di ricarica delle batterie a corrente costante.
- Dispositivo di protezione contro la scarica eccessiva della batteria.

- Possibilità di applicare dei pittogrammi di segnalazione.
- Corpo in materiale plastico conforme alle normative vigenti.

GENERAL CHARACTERISTICS:

- Indicator green Led for the presence of the power supply.
- Operation with rechargeable Ni-Cd and NiMH batteries.
- Constant current electronic device for the charge of the battery.
- Electrical protection device for the excessive discharge of battery.

- Possibility to put a green signal label .
- Plastic body in accordance with the rules in force.

Attenzione: In caso di installazione a parete il prodotto deve essere disposto con il led verde verso il basso.

Warning: In case of wall mounting the product must be positioned with the leds down

BATTERIE:

Sostituire la batteria ogni quattro anni o quando l'autonomia non è più quella nominale. E' presente uno spazio da riempire a cura dell'installatore con la data di entrata in funzione.

Attenzione: Le batterie al Ni-Cd e Ni-MH sono inizialmente scariche, la prima ricarica deve durare almeno 48h.

BATTERIES:

It is recommended to substitute each battery every four years or when the nominal autonomy is not guaranteed.

Fill the field with the date of the first starting (Fig. 1).

Warning: The Ni-Cd and Ni-MH batteries are sold uncharged: the first charge must be 48h long.


INSTALLAZIONE: (FIG.2)

-Rimuovere il diffusore trasparente e il riflettore 1 facendo leva con dei cacciaviti nei punti 2.

-Forare se necessario uno dei tre possibili ingressi laterali per il cavo di alimentazione ed applicare a base 4 al muro tramite gli appositi fori per il fissaggio.

-Eseguire i cablaggi come esposto in fig.3,4,5,6

-Riagganciare il diffusore trasparente 1 alla base 3 facendo scattare i denti nei punti 2.

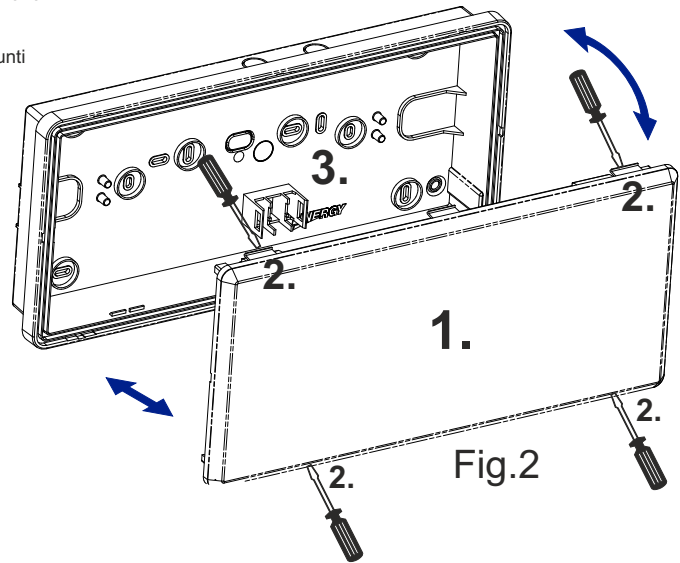

INSTALLATION: (FIG.2)

-Remove the transparent cover and the reflector 1 pushing with a screwdriver in the points 2.

-Drill if necessary one of the three possible entries for the power supply cable and fix the base 4 to the wall using the holes on the base.

-Make the connections as shown on fig.3,4,5,6.

-Hook the transparent cover 1 to the base 4 making release the tooth on points 2.

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

ALIMENTAZIONE/ POWER SUPPLY	230Vac - 50/60Hz
MASSIMA POTENZA ASSORBITA/ MAX POWER ABSORPTION	4VA
GRADO DI PROTEZIONE/ PROTECTION DEGREE	IP65
CLASSE DI ISOLAMENTO/ INSULATING CLASS	II
SEZIONE DEL CAVO/ WIRE DIAMETER	0,5 + 5mm ²
TEMPERATURA DI ESERCIZIO/ OPERATING TEMPERATURE	5 - 35°C
TEMPERATURA OCCASIONALE/ OCCASIONAL TEMPERATURE	0 - 40°C

N.B.

inserire i tappi in dotazione negli appositi spazi laddove viene inserito il tassello per l'installazione, al fine di per garantire la tenuta stagna dell'apparecchio.

N.B.

In order to ensure the watertight integrity of the fitting insert the covers coming with the product in the reserved places where the screws anchors are inserted.

INSERIRE IL RACCORDO IN DOTAZIONE PER GARANTIRE LA TENUTA STAGNA.

INSERT THE IP65 CONNECTOR SUPPLIED TO ENSURE THE WATER-TIGHT INTEGRITY OF THE FITTING.

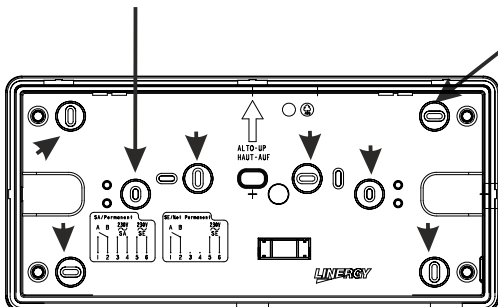


Fig.2b

INSTALLAZIONE STANDARD - INIBIZIONE STANDARD INSTALLATION - INHIBITION

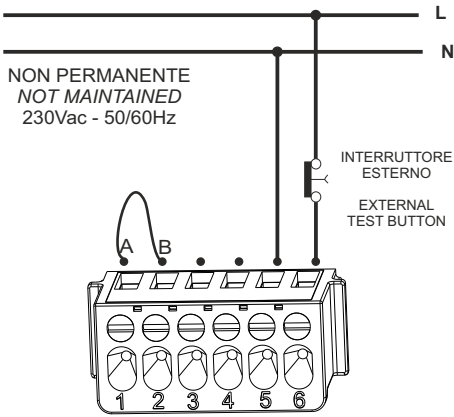


TABELLA DEGLI ISOLAMENTI TRA LE PARTI DELLA SCHEDA TABLE OF INSULATIONS INSIDE THE ELECTRONIC BOARD


	MAINS	AB	LED	BATTERY
MAINS	-	BASIC	BASIC	BASIC
AB	BASIC	-	FUNCTIONAL	FUNCTIONAL
LED	BASIC	FUNCTIONAL	-	FUNCTIONAL
BATTERY	BASIC	FUNCTIONAL	FUNCTIONAL	-

MARCATURA MARKING	CODICE code	TIPO Type	FLUSSO SE Flux NM (LM)	BATTERIA battery	Autonomia - Ricarica 12h Duration - Recharge 12h
	CE 08 N 10 E G I	SE - N/M	171	NiCd 6V 0,6Ah	1h
	CE 08 N 30 E G I	SE - N/M	113	NiCd 6V 0,8Ah	3h
	CE 11 N 10 E G I	SE - N/M	211	NiCd 6V 0,6Ah	1h
	CE 11 N 30 E G I	SE - N/M	171	NiCd 6V 1,3Ah	3h
	CE 24 N 10 E G I	SE - N/M	471	NiCd 6V 1,3Ah	1h
	CE 24 N 30 E G I	SE - N/M	310	NiCd 6V 2,5Ah	3h

La fonte luminosa a LED non è sostituibile dall'utilizzatore, rivolgersi al centro di assistenza Linergy.
The LED light source can not be replaced by the user, contact the Linergy service center.

La sostituzione delle batterie deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato.
Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Linergy


*The substitution of the batteries must be done only by qualified employee
Only use original Linergy spare parts*



Led verde spento
in caso di batteria disconnessa

Green led OFF
in case of disconnected battery

APPLICAZIONE PITTOGRAMMA - PICTOGRAM INSTALLATION

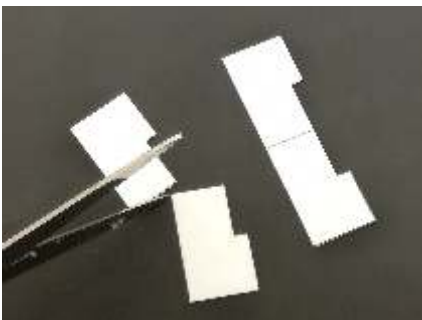

Tagliare gli angoli di riferimento come in foto

Cut the reference angles

Le caratteristiche degli articoli e dei dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione per le ns.esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi.

The characteristics of the articles and the technical data contained in this paper can be modified without notice according to our exigency.



Applicare gli angoli di riferimento
come visibile in foto
PARTE CENTRALE DEL VETRO
N.B. non coprire il led di stato.

Put the reference angles as shown in the picture.
CENTRAL ZONE OF THE TRANSPARENT REFLECTOR

NOTE: do not cover the status Led.

CONDIZIONI DI GARANZIA / WARRANTY CONDITION

La garanzia sugli apparecchi di emergenza è di 5 anni dalla data di vendita. La garanzia decade se il prodotto è stato manomesso o riparato da personale non autorizzato LINERGY.

The warranty on the emergency luminaire is 5 years from the sales date. The warranty voids if the product has been mishandled or repaired by personnel not authorized by LINERGY.